


Cualquier manipulación de la red es riesgosa: Celsia

Julián Cadavid, líder de transmisión hace un llamado a la prudencia a la hora de manipular redes energizadas.

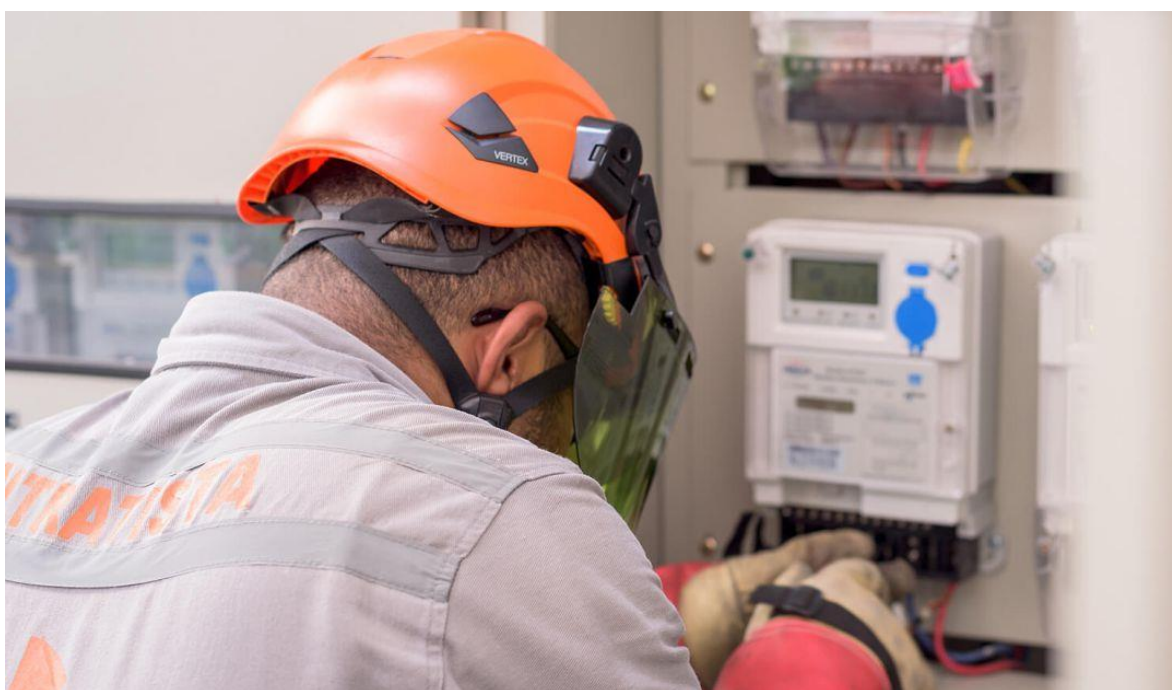

Redes eléctricas deben ser manipuladas por personal idóneo / Celsia-Cortesía
[Compartir en facebook](#)[Compartir en twitter](#)[Compartir en whatsapp](#)

del Tolima hizo un llamado a la comunidad para **evitar la manipulación de las redes eléctricas** que podrían ocasionar accidentes y daños en los diferentes circuitos.

La empresa explicó que una vez personal ajeno o externo a la compañía realiza manipulación de equipos e infraestructura eléctrica y lleva a cabo **conexiones irregulares o antitécnicas**, se ve afectada la prestación del

servicio de energía, debido a que se sobrecargan los transformadores y se pueden presentar apagones que dañan estos equipos y los electrodomésticos de las viviendas.

PUBLICIDAD

Para **Julián Cadavid, líder de transmisión y distribución de Celsia** “Cualquier tipo de manipulación a la red es peligrosa, debe realizarse por expertos y con los debidos elementos de protección personal, porque sin el conocimiento y las habilidades debidas se podrían generar incendios u otros accidentes eléctricos. Además, las **conexiones antitécnicas** afectan la prestación del servicio de energía en los barrios y municipios”.

Le puede interesar:

Artesanos tolimenses ya exportan el sombrero típico de la región

El vocero de la compañía de energía que **opera el servicio en el Tolima** manifestó que lo importante es contar con instalaciones eléctricas internas seguras y en buen estado, las cuales son responsabilidad del dueño o habitante de la casa o el predio, y ser revisadas por un electricista certificado.

Asimismo, se invita a la comunidad a denunciar cualquier tipo de conexión fraudulenta a la **línea telefónica 018000 112 115**.